


Schullizenz

Anlage:

Ort:

Blatt:

101

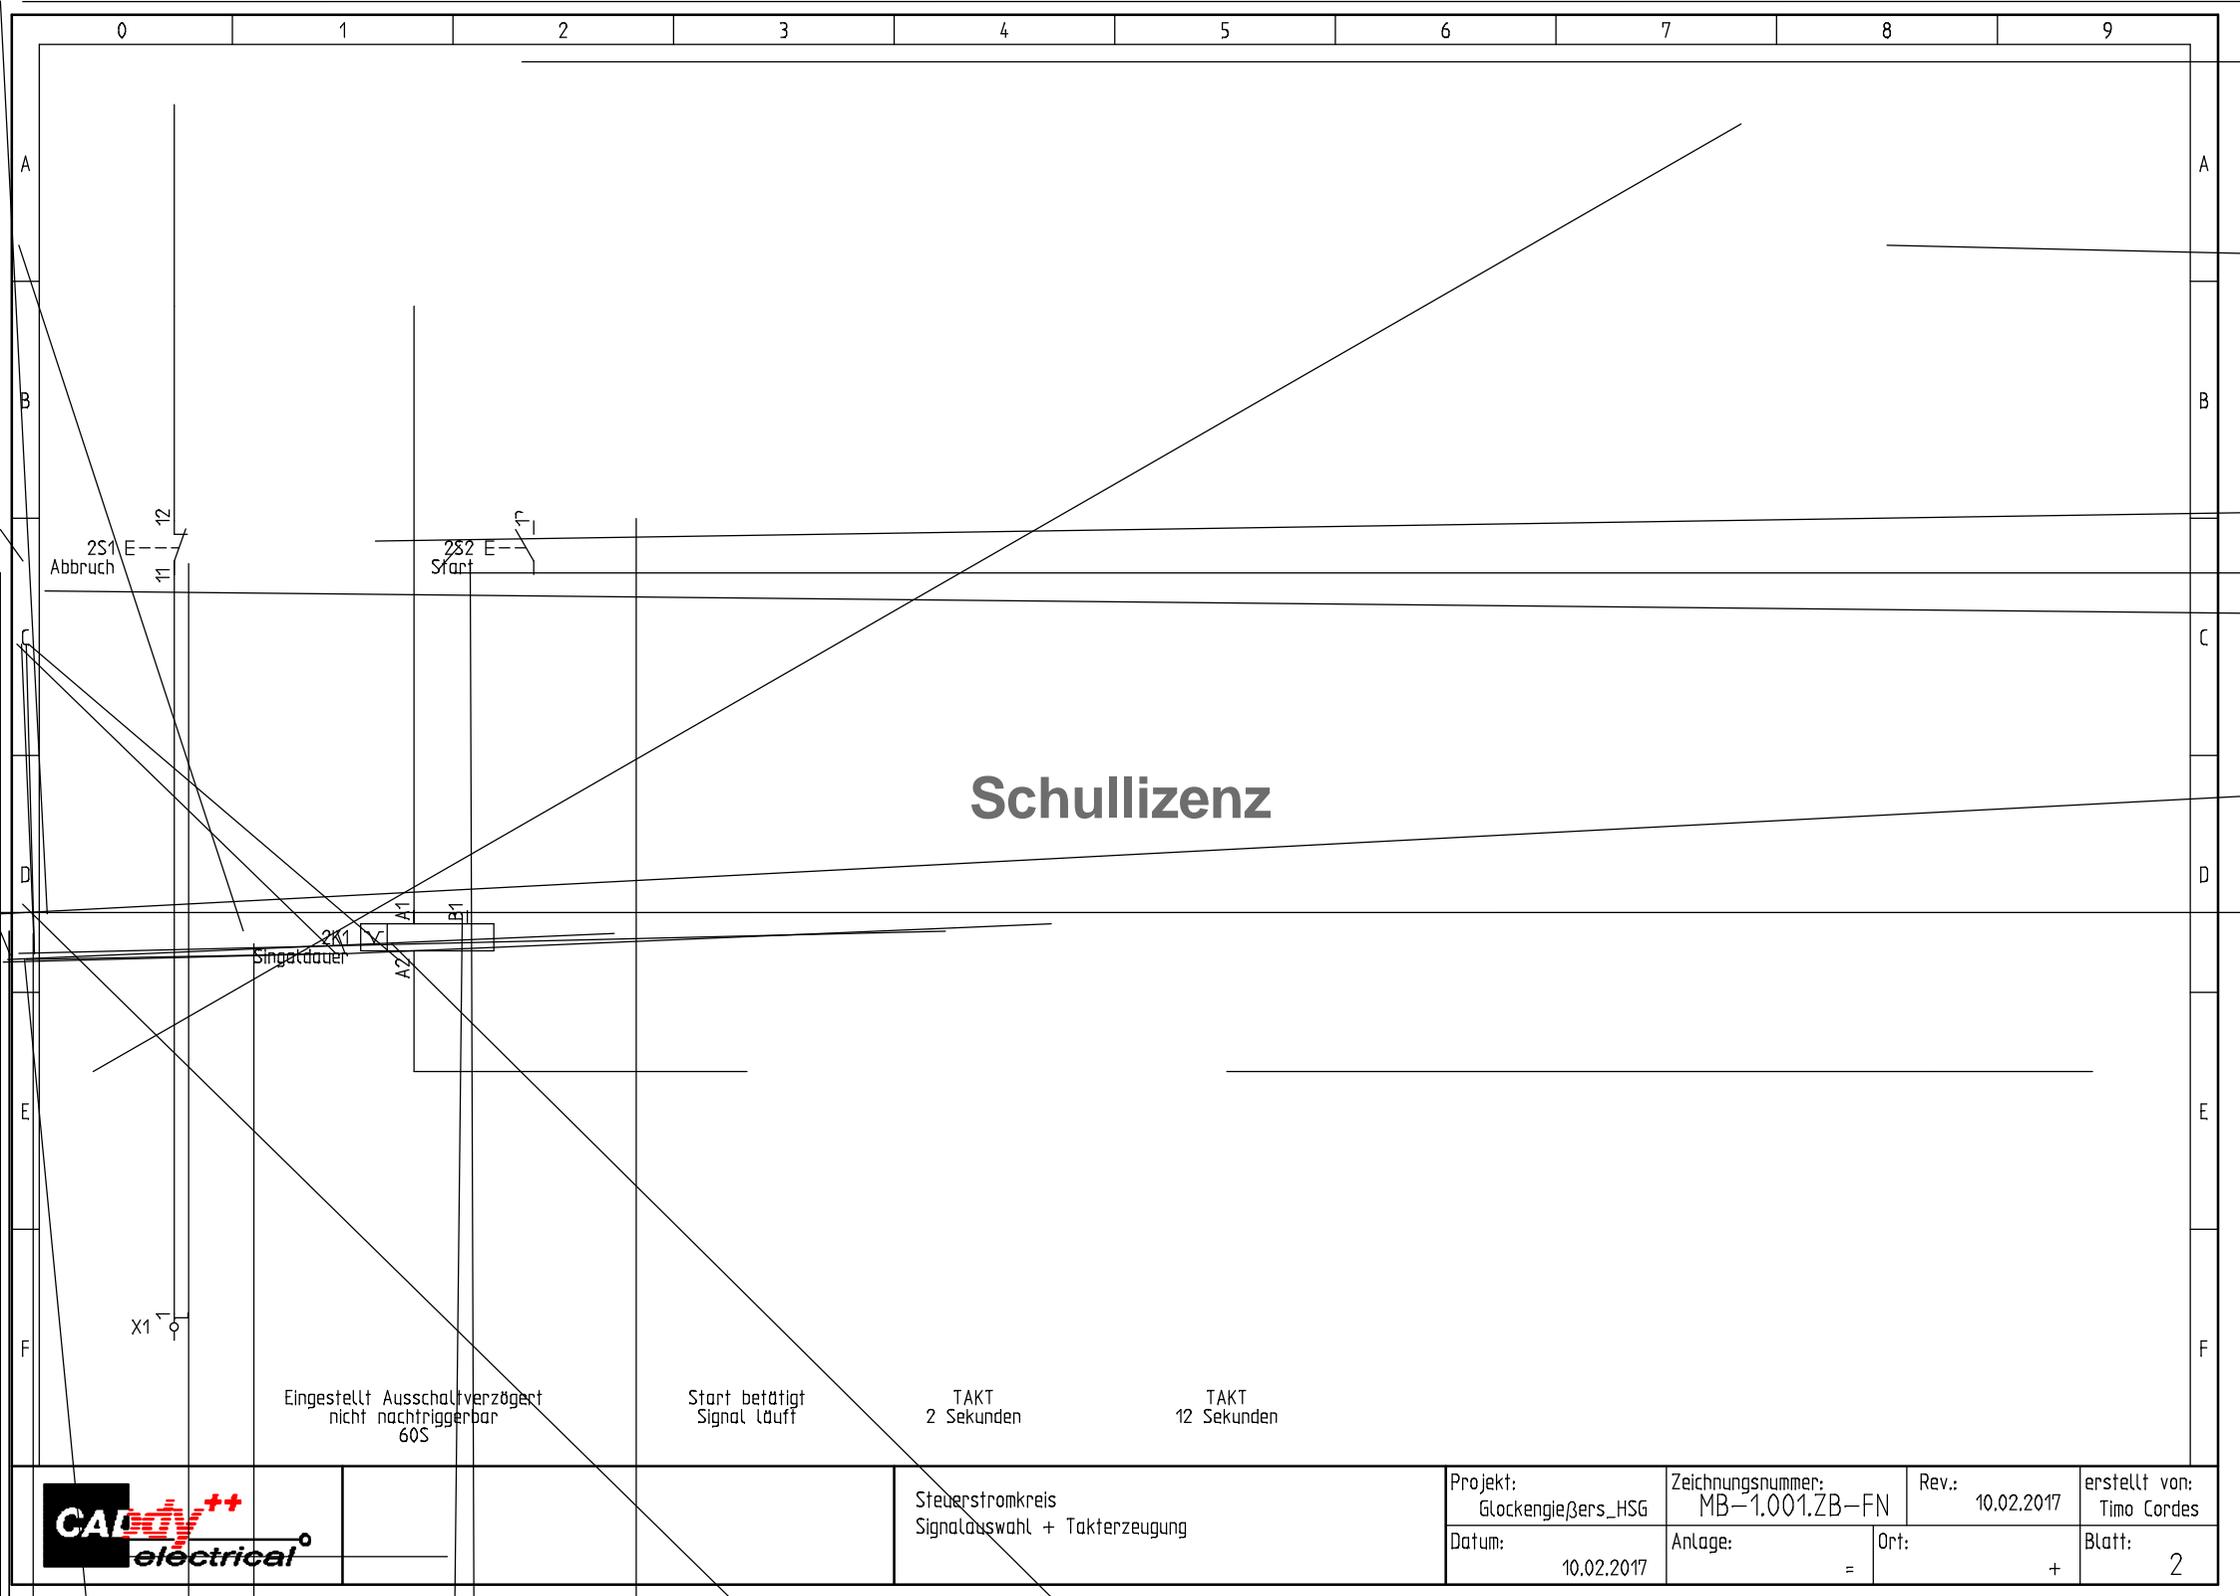


Schullizenz

Eingestellt Ausschaltverzögert
nicht nachtriggebar
60S

Start betätigt
Signal läuft


TAKT
2 Sekunden

TAKT
12 Sekunden



Steuerstromkreis
Signaluswahl + Takterzeugung

Projekt: Glockengießers_HSG	Zeichnungsnummer: MB-1.001.ZB-FN	Rev.: 10.02.2017	erstellt von: Timo Cordes
Datum: 10.02.2017	Anlage: =	Ort: +	Blatt: 2

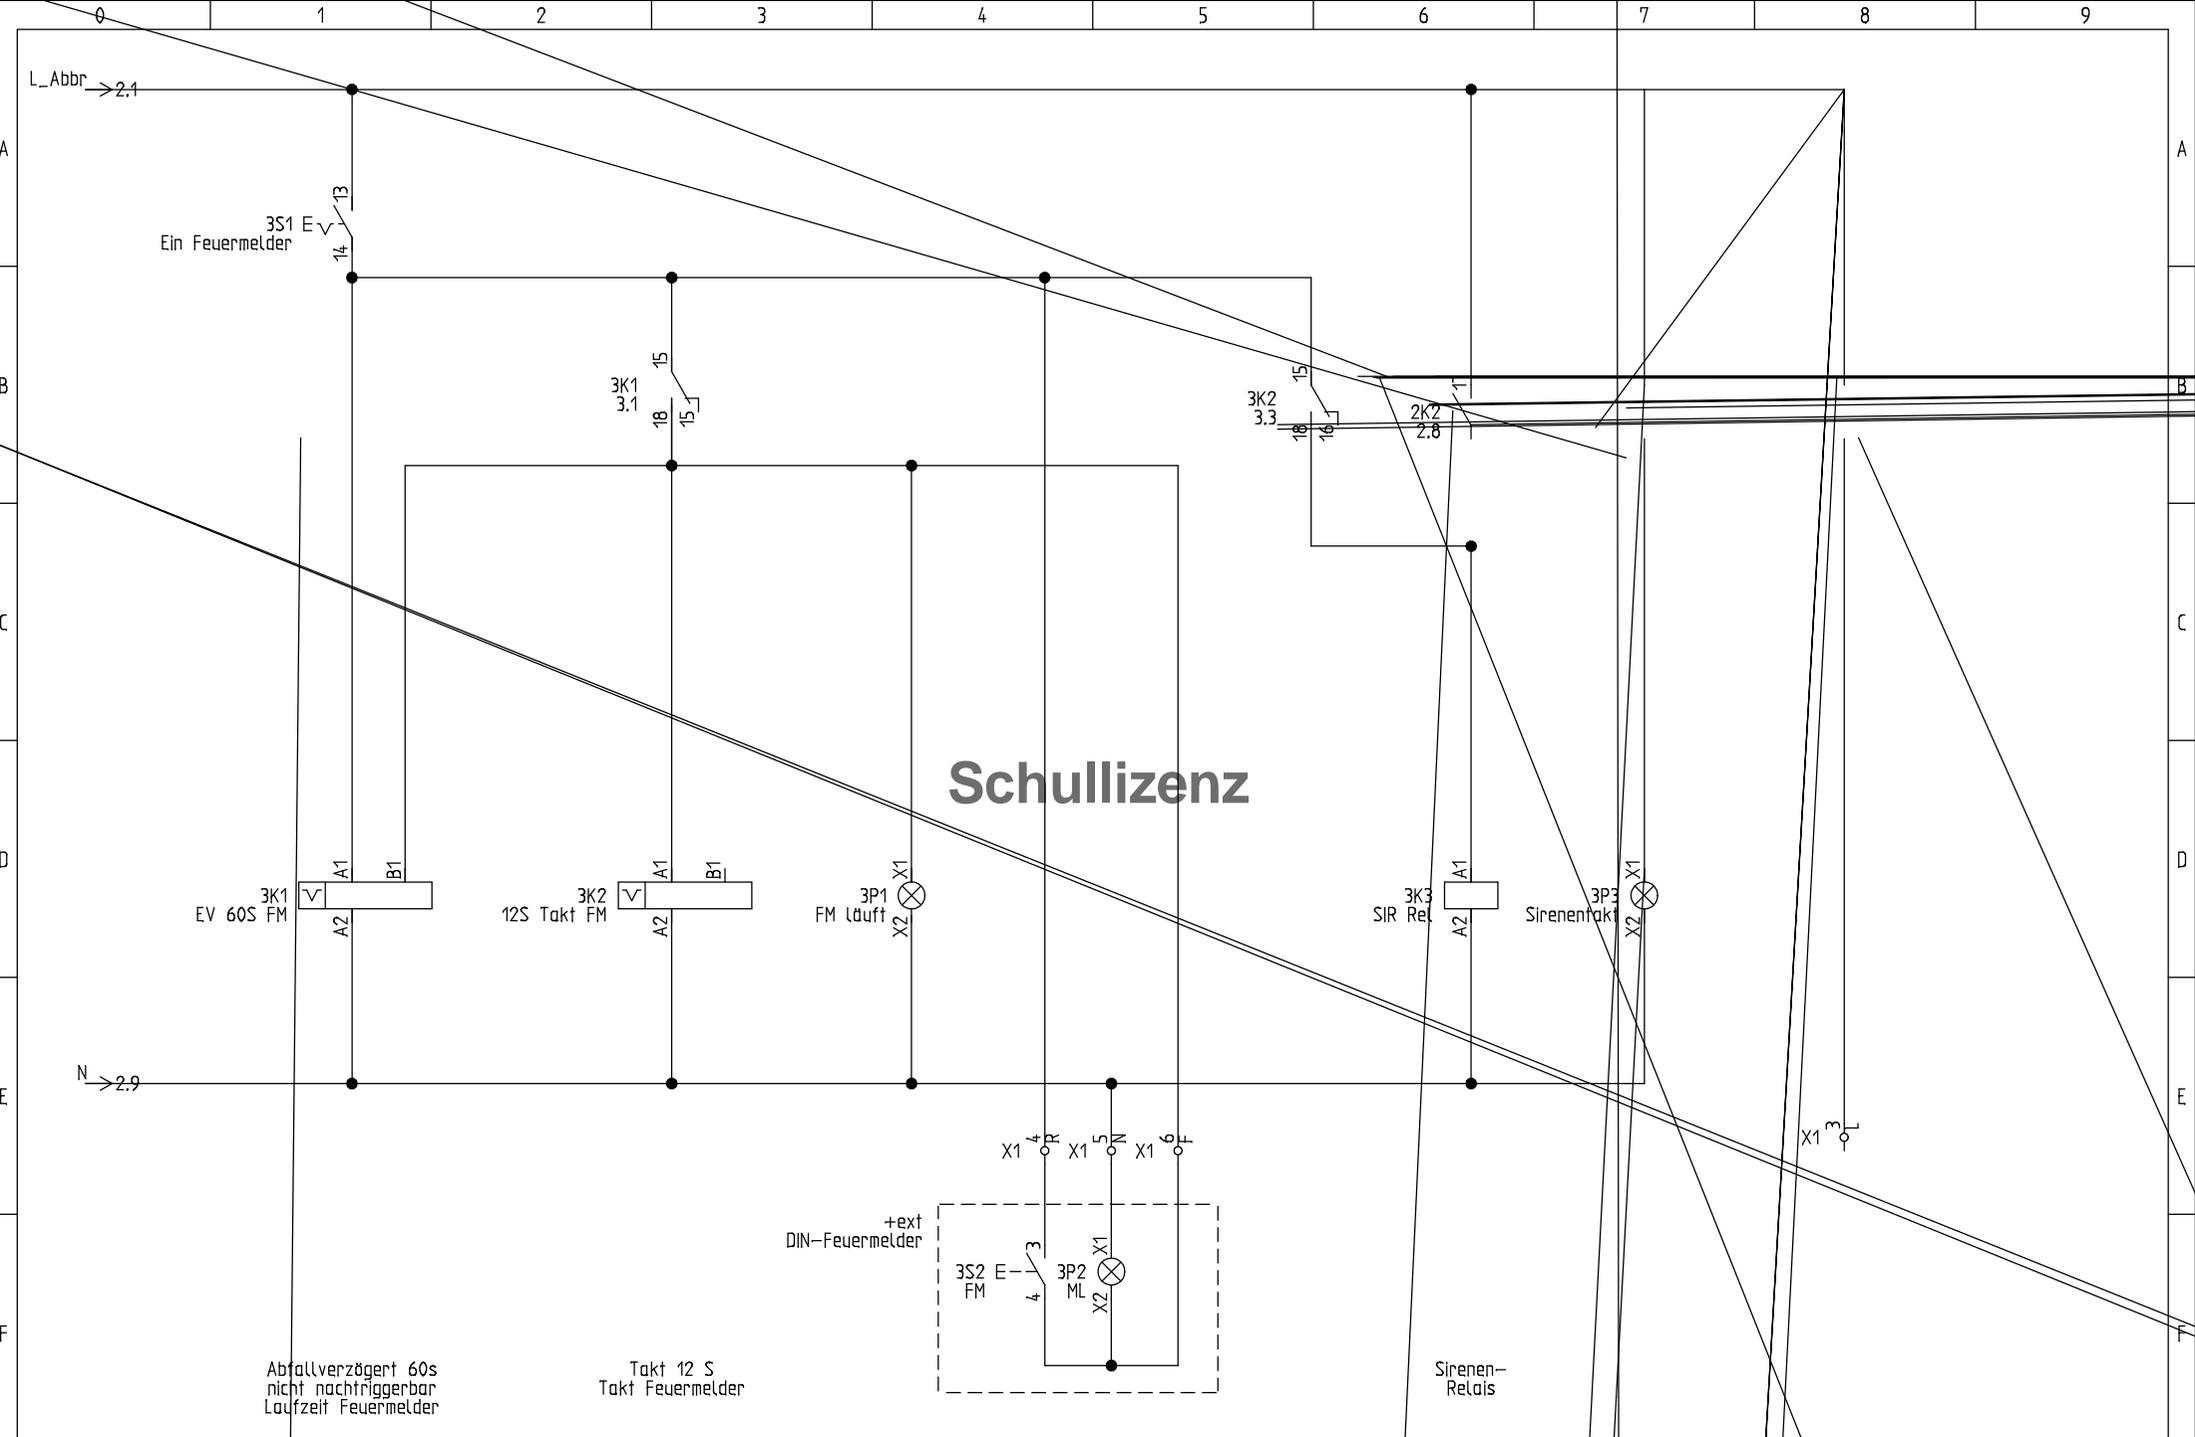

Schullizenz

Abfallverzögert 60s
nicht nachträglicher
Laufzeit Feuermelder

Takt 12 S
Takt Feuermelder

+ext
DIN-Feuermelder

Sirenen-
Relais



Steuerstromkreis
Feuermelder
Ansteuerung Sirenschutz

Projekt: Glockengießers_HSG	Zeichnungsnummer: MB-1.001.ZB-FM	Rev.: 10.02.2017	erstellt von: Timo Cordes
Datum: 10.02.2017	Anlage: =	Ort: +	Blatt: 3

